

2025-2026 年合肥市市直党政机关会议场所保障服务框架协议

采购

申
请
文
件

供 应 商： 安徽省六家畈文化旅游发展有限公司

法定代表人姓名： 任远芳

会议场所名称： 畈塘拾吾舍民宿

地 址： 安徽省合肥市肥东县长临河镇六家畈街

电 话： 0551-67388199

授权代表： 胡学树

电子邮箱： 236301066@qq.com

身份证号码： 342601198108044618

手 机： 18856938945 日期： 2025 年 7 月 1 日

一、营业执照（或事业单位法人登记证书）



统一社会信用代码
91340600MA2NQB03W



营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”
查看企业信用信息
国家企业信用信息公示系统网址：
http://www.gsxt.gov.cn

名称 安徽省六家文化旅游发展有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 任远芳

经营范围 许可项目：餐饮服务；医疗服务；营业性演出；演出场所经营；住宿服务；建设工程施工；房地产开发经营；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：票务代理服务；会议及展览服务；园区管理服务；养生保健服务（不含诊疗服务）；旅游开发项目策划咨询；组织文化艺术交流活动；公园、景区小型设施娱乐活动；休闲观光活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游艺娱乐活动；企业管理；物业管理；住宿经营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册资本 伍仟万圆整

成立日期 2017年06月23日

住所 安徽省合肥市肥东县县长临河镇六家畈新街

登记机关 肥东县市场监督管理局

2023 年 09 月 26 日

数字签名：MEUCIQOPmXG7SdJGgUp32FEFH4jTYamafVnQaIVvTYUAlgD7daQEaXsGUMc-6aXQWBEhXOB6VFN3vqLQQE=

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制


供应商公章或电子签章：_____

备注：提供有效的供应商营业执照（或事业单位法人登记证书）扫描件，应完整体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）的全部内容。

二、报价

序号	名称	会议费用标准最高限制单价	供应商会议费用单价报价
1	一类会议	600 元/（人·天）	<u> 580 </u> 元/（人·天）
2	二类会议	530 元/（人·天）	<u> 528 </u> 元/（人·天）
3	三类会议	400 元/（人·天）	<u> 400 </u> 元/（人·天）
4	四类会议	400 元/（人·天）	<u> 400 </u> 元/（人·天）

供应商公章或电子签章:_____

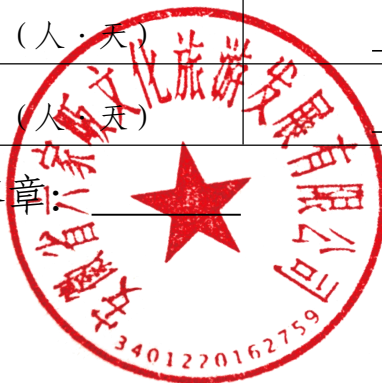

三、其他报价表

单位：元

客房（元/人·天）		
	报价	备注
套间	650 元/间/夜	含早
单间	350 元/间/夜	含早
双人间	350 元/间	含双早
会议室（元/半天）		
	报价	最多可容纳人数
大会议室（200（含）人以上）	3000 元/半天	300 人
中会议室（100（含）-200 人）	1988 元/半天	200 人
小会议室（100 人以下）	1888 元/半天	100 人
小会议室（100 人以下）	600 元/半天	20 人
餐费（元/人·餐）		
	报价	备注
早餐	28 元/位	
中餐	80 元/位	
晚餐	80 元/位	
线上会议服务费用		

供应商公章或电子签章：

注：1. 此表用于非正常参会人员食宿等费用参考标准，与分类会议报价表中各类会议综合报价无直接关系。供应商根据自身规模，对上表项目进行单项报价，如供应商不具备上述某分项内容，可不进行相应项目的单项报价，如供应商的客房等品种较多，可按上表格式补充增加相应单项报价；

2. 报价为供应商折扣后的净价；

3. 客房、会议室价格不得高于门市折扣价；

4. 各供应商以上报价为最高限价，具体会议、住宿费用由用户方与供应商在最高限价以下商定。

5. 单间、双人间客房每人每天标准不超出安徽省出差标

准。套间自行报价。

6. 线上会议服务费用按照单次会议或者单位时间确定具体收费内容和标准。

7. 各供应商在填报时，要根据自己的情况，分别将房间的特殊配置在备注栏中加以注明。以上表格不够可增加。



四、供应商综合情况简介

(供应商可自行制作表格格式)

星级、客房、会议室情况表							
供应商星级			_____星级				备注
客房			会议室				
房型	总间数	协议间数	类型	总间数	可使用间数	每个会议室容纳人数	
套间	10	10	大会议室 (200(含)人以上)	1	1	300	供应商应能提供全部客房和餐饮服务
单间	50	50	中会议室 (100(含)-200人)	1	1	200	
标准间	50	50	小会议室 (100人以下)	2	2	100	

供应商公章或电子签章：_____



五、无严重违法记录声明函、无不良信用记录声明函

1. 本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有严重违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，且未在被禁止参加政府采购活动的处罚期限内。

2. 本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人；

（2）被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

3. 经我单位自行查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），我单位承诺不存在不良信用记录。

供应商公章或电子签章：_____



六、供应商资格

1. 具有有效期内的《特种行业许可证》(申请文件中须提供证书的扫描件);

因法人变动, 特行证法人正在变更办理中。



2. 具有有效期内的《食品经营许可证》(申请文件中须提供证书的扫描件);





食品经营许可证

安徽省六家畈文化旅游发展有限公司

经营者名称:

统一社会信用代码: 91340100MA2NQB03W

法定代表人(负责人): 任远芳

住所: 安徽省肥东县长临河镇六家畈新街

经营项目: 热食类食品制售

主体业态: 餐饮服务经营者(小型餐饮)

经营场所: 安徽省合肥市肥东县长临河镇六家畈新街

许可证编号: JY23401220085837

投诉举报电话: 12315

发证机关: 肥东县市场监督管理局



有效期至 2030 年 06 月 05 日

2025 年 06 月 06 日

3. 具有有效期内的《公共场所卫生许可证》申请文件中须提供证书的扫描件，否则申请无效。

NO.Y.05-2

卫生许可证

CHINA NATIONAL HEALTH INSPECTION 中国卫生

合东卫公证字[2021]第3401220019号

单位名称: 安徽省六家畝文化旅游发展有限公司

负责人: 任远芳

地址: 肥东县长临河镇六家畝新街

许可项目: 宾馆

发证机关: 2025年3月12日

有效期限: 2025年3月12日至2029年3月11日

安徽省六家畝文化旅游发展有限公司

卫生健康委员会 行政许可专用章

中华人民共和国国家卫生健康委员会制

4. 具有有效期内的消防安全检查合格证明(申请文件中须提供证明材料的扫描件)。

安徽天意和消防技术有限公司

NO: 消检 2025—0807

安徽天意和消防技术有限公司

NO: 消检 2025—0807

检 测 结 论

本次消防检测范围为合肥市肥东县江淮侨乡·六家畈项目畈塘拾吾舍民宿项目的消防系统, 本民宿项目共包括 14 栋单体建筑, 其中建筑层数为一层的建筑 5 栋, 为二层的建筑 5 栋, 为三层的建筑 4 栋, 建筑总占地面积 1482.04m²; 总建筑面积 3020.75m² (详见建筑情况一览表); 项目设有 3 只由市政水源供水的室外消火栓; 并根据相关标准规范要求在建筑室内设置有具有就位声光报警功能的独立式感烟探测器组成的火灾自动报警系统、应急照明及疏散指示标志系统, 并在各建筑的公共位置配置有 ABC 型干粉灭火器; 在每间客房均应按照住宿人数每人配备手电筒、逃生用口罩或消防自救呼吸器等设施, 并应在明显部位张贴疏散示意图; 根据建设单位委托, 本次消防检测所包含的消防设施系统为民宿项目范围内所包括的火灾自动报警系统、消防给水及水灭火系统、应急照明及疏散指示标志系统, 经检测并与相关标准对照 (具体检测情况参见本检测报告附页), 检测结论如下:

- 1、独立式火灾自动报警系统功能判定为合格;
- 2、室外消火栓系统功能判定为合格;
- 3、应急照明及疏散指示标志功能判定为合格。

安徽天意和消防技术有限公司 (盖章)



批准人:



审核人:

中华人民共和国
一级注册消防工程师
孙圣君
13423000269

主检测人:



供应商公章或电子签章: _____

七、响应函

致：合肥市财政局

安徽公共资源交易集团项目管理有限公司

根据贵方的征集公告和征集邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 按本征集项目的详细说明和要求规定提供的全部采购标的的报价进行完全响应。

2. 我方根据本征集项目的详细说明和要求的规定，严格履行合同的 responsibility 和义务，并保证于买方要求的日期内完成履约，并通过买方验收。

3. 我方已详细审核全部征集项目的详细说明和要求，包括本征集项目的详细说明和要求的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次征集项目的详细说明和要求，并对此项目各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4. 我方同意从本征集项目的详细说明和要求规定的申请文件开启日期起遵循本文件，并在本文件规定的申请文件有效期之前均具有约束力。

5. 我方声明申请文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与申请有关的任何证据、数据或资料。

6. 我方接受本征集项目的详细说明和要求规定的采购需

求、费用结算及支付方式、用户反馈和评价机制、入围供应商的清退机制等相关要求。

7. 我方承诺不会出现以下情形：

(1) 未按照征集项目的详细说明和要求确定的事项进行履约；

(2) 将政府采购合同转包；

(3) 提供假冒伪劣产品；

(4) 擅自变更、中止或者终止框架协议和政府采购合同。

供应商公章或电子签章：



八、其他相关证明材料

提供符合征集公告、采购需求及资格审查方法和标准规定的相关证明文件。

1. 关于特种行业许可证法人变更事宜的说明

由于公司内部人员变动，安徽省六家畝文化旅游发展有限公司法人由卢运亭变为任远芳。特种行业许可证法人变更正在办理中，遂申请文件中特种行业许可证法人还为卢运亭。

附原法人卢运亭营业执照。



2. 消防检测报告

报告编号	消检
总页数	20

安徽省建筑消防设施
检测报告

工程名称：江淮侨乡·六家畈项目畈塘拾吾舍民宿项目
消防设施检测

工程地址：合肥市肥东县长临河镇六家畈

建设单位：安徽省六家畈文化旅游发展有限公司

安徽天意和消防技术有限公司

签发日期：2025年8月7日




说 明

- 1、《建筑消防设施检测报告》无检测专用章和检测单位公章无效。
- 2、《建筑消防设施检测报告》无批准人、审核人、主检人签章无效。
- 3、复印及涂改须加盖检测专用章。
- 4、对《建筑消防设施检测报告》内容有异议的，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出复检。
- 5、本次检测有效期为一年。



建筑消防设施检测报告

工程名称	合肥江淮侨乡·六家畈项目畈塘拾吾舍民宿项目消防设施检测	联 系 人	王经理	电 话	13721085242
工程地址	合肥市肥东县长临河镇六家畈	建筑高度	3~9m		
建设单位	安徽省六家畈文化旅游发展有限公司	建筑层数	1~3 层		
设计单位	/	建筑面积	3020.75 m²		
施工单位	/	建筑类别	民用建筑		
检测类别	委托检测	使用性质	餐饮、民宿		
序 号	检测项目	检测范围			
1	火灾自动报警系统	外观检查、功能检查			
2	消防给水及消火栓系统	外观检查、功能检查			
3	应急照明与疏散指示标志	外观检查、功能检查			
检测依据	《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）2018 版 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974—2014） 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013） 《消防应急照明和疏散指示系统》（GB17945-2024） 《建筑消防设施检测技术规范》（GB/T44481-2024） 《建筑消防设施技术检验规程》DB34/137-1997				
检测器具	感烟感温探测器检验装置、消火栓系统试水装置、 数字照度计、数字声级计、数字接地电阻测试仪、数字绝缘电阻表、红外测温仪、温湿度表、数字测距仪、钢卷尺、对讲机、秒表等。				
检测日期	2025 年 8 月 7 日	天气：晴	湿度：65%	气温：35℃	

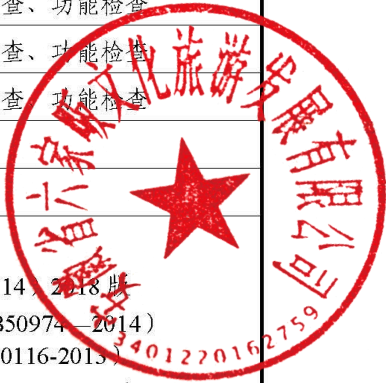

建筑消防设施检测报告

1、火灾自动报警及消防联动控制系统

系统概况: 本项目在各单体建筑内设有具有就位声光报警功能的独立式感烟探测器组成的火灾自动报警系统, 由 47 只独立式感烟探测器组成, 当达到烟浓度的报警阈值后, 独立式感烟探测器本体可发出声光警报信号。

- (1) 系统形式: 区域报警 ☒ 集中报警 ☐ 控制中心报警 ☐
- (2) 火灾报警控制器火灾报警功能、故障报警功能、自检功能、显示与计时功能符合 GB4717-93 标准要求 ☐
- (3) 火灾报警控制器的主备电源转换及状态显示符合要求 ☐
- (4) 火灾探测器、手动报警按钮功能检查符合要求 ☒
- (5) 火灾显示盘符合 GB17429-1998 标准第 3.2.1.2 条的要求 ☐
- (6) 消防联动控制设备功能符合 GB16806-1997 标准要求 ☒;
消防联动控制器与输入/输出模块间的连线发生断路、短路时能在 100 秒内发出与火灾报警有区别的声、光故障信号 ☐
- (7) 可燃气体报警控制器 (选项) 可燃气体报警功能、故障报警功能、自检功能、显示与计时功能符合 GB16808-1997 标准要求, 主备电源转换及状态显示符合要求 ☐
- (8) 警铃 (声、光报警装置)、消防广播工作正常 ☐ 警铃 (声报警装置) 声压级高于背景噪声 33dB, 符合要求 ☒
- (9) 感烟、感温火灾探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、消防联动控制器等设备安装符合 GB50166-2007 标准要求 ☒
- (10) 检查导线和电缆的绝缘电阻、系统接地电阻记录 ☐ 数据符合要求 ☒ 设备的保护接地符合要求 ☒ 工作接地符合要求 ☒
- (11) 火灾报警联动系统在自动状态下, 接收到火灾报警信号时, 电梯迫降至首层, 电梯反馈信号正常 ☐
- (12) 在消防控制中心, 远程控制消防电梯, 电梯迫降至首层, 电梯反馈信号正常 ☐

建筑消防设施检测报告

2、室外消火栓系统

该民宿区域在建筑室外设有室外消火栓，并就近配置了消防扳手、消防水枪和消防水带。

1、消防扳手、水带、水枪齐全、完好，接口垫圈完整。水带、水枪、消防接口相互匹配、型号、规格统一。消防水带长度为 25 米，水枪当量喷嘴直径 19 毫米；符合设计和“检测规程”要求。

2、最不利点室外消火栓出口动压 0.50MPa,充实水柱长度大于 13 米；符合设计和“检测规程”要求。

- (1) 系统形式：临时高压系统 ☐ 常高压系统 ☐ 低压系统 ☒
- (2) 消防水池和消防水箱符合要求 ☐
- (3) 稳压泵、增压泵及气压水罐进出口阀门常开，启动运行正常，启停泵压力值符合设计要求，压力表显示正常 ☐
- (4) 消防水泵进出水口阀门有明显的系统名称、编号标识，压力表、试水阀、防超压装置工作正常 ☐
- (5) 泵启、停及运行正常，信号反馈及显示正常 ☐
- (6) 水泵控制柜有明显的系统名称、编号标识，控制及显示功能正常，按钮启、停泵正常，主、备泵转换和主备电源切换功能正常 ☐
- (7) 室内消防卷盘箱及组件符合设计及标准要求 ☐
- (8) 室内消防水带及消防卷盘箱安装符合要求，阀门启闭灵活 ☐
- (9) 有利点和不利点栓口静水压力符合规范和设计要求，静水压力 $\leq 1.0\text{MPa}$ ☐
- (10) 启泵按钮外观完好，有透明罩保护，并配有击碎工具，手动复位功能正常，确认灯显示正常 ☐；远程按钮启泵正常，栓口出水压力符合规范和设计要求，出水压力 $\leq 0.5\text{MPa}$ ☐
- (11) 水泵接合器有明显的标识、安装及性能符合要求 ☐
- (12) 室外消火栓阀门启闭灵活，有防冻措施，启泵按钮符合要求，地下式消火栓有明显标志，井内无积水。室外消火栓出水正常 ☒

建筑消防设施检测报告

3、应急照明及疏散指示标志系统

情况说明:

1、应急照明及疏散指示标志为非集中控制非集中电源型,其外观完整,无腐蚀和机械损伤,安装牢固。

2、应急照明及疏散指示标志具有短路保护和试验无锁按钮,有状态指示灯、交流电源供电切断时,应急照明及疏散指示标志能顺利转入应急工作状态,转换时间不大于 5 秒。

3、应急照明及疏散指示标志的应急工作时间,自动充电和过放电保护符合“检测规程”要求。应急照明及疏散指示标志的亮度符合“检测规程”要求。

4、疏散指示标志的安装位置、文字和尺寸“检测规程”要求。

(1) 安装牢固、无遮挡、状态指示灯正常 ☐

(2) 切断正常供电电源后,应急照明工作状态的持续时间为 30 分钟、地面中心照度为 3Lx; 疏散指示标志的照明工作状态的持续时间为 34 分钟、地面中心照度为 3Lx 符合要求 ☒

(3) 切断正常供电电源后,消防泵房、消防控制室、防排烟机房等发生火灾时仍需坚持工作的其它房间,应急照明工作的照度不低于正常照明时的照度 ☐

(4) 疏散指示标志的指示方向正确 ☒

(5) 疏散指示标志的安装位置、间距符合要求 ☒



检 测 结 论

本次消防检测范围为合肥市肥东县江淮侨乡·六家畈项目畈塘拾吾舍民宿项目的消防系统, 本民宿项目共包括 14 栋单体建筑, 其中建筑层数为一层的建筑 5 栋, 为二层的建筑 5 栋, 为三层的建筑 4 栋, 建筑总占地面积 1482.04m²; 总建筑面积 3020.75m² (详见建筑情况一览表); 项目设有 3 只由市政水源供水的室外消火栓; 并根据相关标准规范要求, 在建筑室内设置有具有就位声光报警功能的独立式感烟探测器组成的火灾自动报警系统、应急照明及疏散指示标志系统, 并在各建筑的公共位置配置有 ABC 型干粉灭火器; 在每间客房均应按照住宿人数每人配备手电筒、逃生用口罩或消防自救呼吸器等设施, 并在明显部位张贴疏散示意图; 根据建设单位委托, 本次消防检测所包含的消防设施系统为民宿项目范围内所包括的火灾自动报警系统、消防给水及灭火系统、应急照明及疏散指示标志系统, 经检测并与相关标准对照 (具体检测情况参见本检测报告附页), 检测结论如下:

- 1、独立式火灾自动报警系统功能判定为合格;
- 2、室外消火栓系统功能判定为合格;
- 3、应急照明及疏散指示标志功能判定为合格。

安徽天意和消防技术有限公司 (盖章)



批准人:

(Signature)

审核人



主检人:



附表二

建筑消防设施检测记录表

检测类别	检测项目	检测内容	检测结果
火灾自动报警及消防联动控制系统	火灾探测器	探测器的类别与使用场所是否符合设计要求	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		底座应安装牢固	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		探测器的确认灯应向便于人员观察的主要入口方向	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		探测器至墙壁、梁边水平距离不小于 0.5m	大于 0.5m ☒ 小于 0.5m ☐
		至空调送风口边的水平距离不小于 1.5m，至多孔送风顶棚孔口的水平距离不小于 0.5m	至空调送风口 大于 1.5m ☒ 小于 1.5m ☐ 至多孔送风口 大于 0.5m ☒ 小于 0.5m ☐
		探测器的保护面积应符合规范	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		探测器安装的倾斜角应不大于 45 度	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		宽度小于 3m 的内走道宜居中布置，感烟探测器的安装间距不应超过 15m，感温探测器安装间距不应超过 10m	烟感：小于 15m ☒ 大于 15m ☐ 温感：小于 10m ☒ 大于 10m ☐
		探测器功能及确认灯显示	符合要求 ☒
	手动报警按钮	应安装牢固，并不得倾斜	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		应安装在墙上距地（楼）面高度 1.3-1.5m	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		每个防火分区应至少设置一个手动报警按钮，手动报警按钮的间距不大于 30m	一个 ☐ ，多于一个 ☐ ，缺少 ☐ 间距小于 30m ☐ ，大于 30m ☐
		触发、复位功能及确认灯显示	见功能检测记录表
	消防电话	消控室与“119”通话功能	正常 ☐ 不正常 ☐
		消控室与设备间通话功能	正常 ☐ 不正常 ☐
		对讲电话通话功能	正常 ☐ 不正常 ☐
	警报	安装牢固、无松动	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐

装置	报警声强测试	背景噪声声强 <u>53</u> dB 报警声强 <u>86</u> dB
----	--------	--


建筑消防设施检测记录表

检测类别	检测项目	检测内容	检测结果
火灾自动报警及消防联动控制系统	火灾报警控制器	配线应整齐，避免交叉，固定牢固	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		端子板的接线端子，接线不应超过两根	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		电缆芯和导线，应留有不小于 20cm 的余量	大于 20cm ☐ 小于 20cm ☐
		导线应绑扎成束	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		导线引入线穿线后，在进线管处应封堵	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		控制器的正面操作距离不应小于 1.2m	大于 1.2m ☐ 小于 1.2m ☐
		壁挂控制器的底边距地（楼）面高度宜为 1.3 ~ 1.5m，且便于操作；	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		落地控制器底宜高出地坪 0.1-0.2m	高出地面 <u>1.2m</u>
		主电源引入应直接与消防电源连接，应有明显标志。严禁使用电源插头	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		专用接地时，电阻值不应大于 4Ω	电阻值 <u> </u> Ω
		共用接地时，电阻值不应大于 1Ω	电阻值 <u> </u> Ω
		控制器的保护接地	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		火灾报警自检功能	按自检功能键 正常 ☐ 不正常 ☐
		消音、复位功能	按消音键复位键 正常 ☐ 不正常 ☐
		故障报警功能	给控制器输入故障信号，故障报警正常 ☐ 不正常 ☐
		火灾优先功能	先给控制器输入故障信号，再输入火警信号 正常 ☐ 不正常 ☐
		报警记忆功能	按记忆功能键 正常 ☐ 不正常 ☐

	二次报警功能	手动消除报警信号，再输入火警信号系统再次启动 正
	主、备电源转换功能	正常□ 不正常□

建筑消防设施检测记录表

检测类别	检测项目	检测内容	检测结果	
火灾自动报警及消防联动控制系统	火灾显示盘	接收火警信号、发出声光报警、指示火灾部位	正常□	不正常□
		自检、消音、复位功能	正常□	不正常□
		故障信号保持、消除，火警优先功能、二次报警功能	正常□	不正常□
	联动控制器	消音、复位功能	正常□	不正常□
		故障报警功能	正常□	不正常□
		电源自动转换和备用电源的自动充电功能	正常□	不正常□
		火灾报警和受检设备动作的记忆功能	正常□	不正常□
		备用电源的欠压和过压报警功能	正常□	不正常□
		检查控制器的保护接地情况	符合要求□	不符合要求□
		手动插入操作优先功能	按有关操作功能键 正常□	不正常□
	电源	切断火灾发生区域的正常电源，接通消防电源	手动切断 正常□	不正常□
			自动切断 正常□	不正常□
	消防泵	启动试验（手动、自动启动）	手动启动 正常□	不正常□
			自动启动 正常□	不正常□
	控制柜工作状态		正常□	不正常□
	喷淋泵	启动试验（手动、自动启动）	手动启动 正常□	不正常□
			自动启动 正常□	不正常□
	控制柜工作状态		正常□	不正常□
	气体灭火系统	手动控制系统的紧急启停	正常□	不正常□
		在报警、喷射各阶段、发出声、光警报信号，并能手动切除声信号	正常□	不正常□

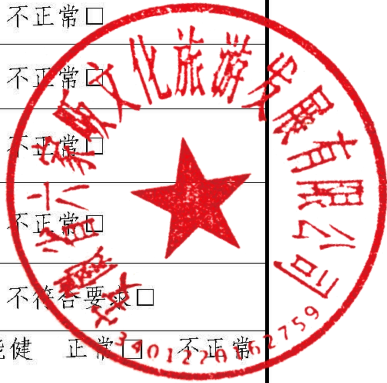

		显示系统的手动、自动 工作状态	正常 ☐	不正常 ☐
--	--	--------------------	-----------------------------	------------------------------



建筑消防设施检测记录表

检测类别	检测项目	检测内容	检测结果
火灾自动报警及消防联动控制系统	泡沫干粉灭火系统	控制系统的启、停	正常 ☐ 不正常 ☐
		显示系统的状态	正常 ☐ 不正常 ☐
	电梯及消防电梯	控制迫降、反馈信号	迫降: 正常 ☐ 不正常 ☐ 反馈信号: 正常 ☐ 不正常 ☐
	防火卷帘	控制半降、全降, 反馈信号	正常 ☐ 不正常 ☐ 反馈信号: 正常 ☐ 不正常 ☐
	平开防火门	控制平开防火门, 反馈信号	正常 ☐ 不正常 ☐
	应急照明	设置部位, 控制投入方式	部位: 符合要求 ☐ 不符合要求 ☐ 方式: 手动 ☒ 联动 ☐
	疏散指示灯	控制投入方式	手动 ☒ 联动 ☐
	火灾应急广播	控制投入方式	手动 ☐ 联动 ☐
	火灾警报装置	控制投入方式	手动 ☐ 联动 ☒
	空调	停止空调通风、关闭防火阀、反馈信号	正常 ☐ 不正常 ☐

建筑消防设施检测记录表

检测类别	检测项目	检测内容	检测结果
联动控制功能	防火分隔	停止有关部位风机, 关闭防火阀, 并接收其反馈信号	正常 ☐ 不正常 ☐
		防火分隔的防火卷帘下降到底	正常 ☐ 不正常 ☐
		设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘两侧设置启闭装置, 并应具有自动、手动和机械控制的功能	正常 ☐ 不正常 ☐
		关闭有关部位的防火门、防火卷帘, 并接收其反馈信号	火警确认后 正常 ☐ 不正常 ☐
	火灾事故照明灯和疏散指示灯的 安装及接通情况	常、备电切换	正常 ☐ 不正常 ☐
		疏散照明的地面照度不低于 3lx	实测数据 <u>3</u> lx
		安装应牢固, 无遮挡, 状态指示正常	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		布局、设置位置是否符合标准	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
	火灾警报装置	某楼层发生火灾, 宜先接通着火层及相邻的上、下层	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		首层着火, 宜先接通本层、二层及地下各层	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		地下层着火, 宜先接通地下各层及首层	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
	气体灭火系统	30s 延时	实测时间 <u> </u> 秒
		自动关闭防火门、窗, 停止通风、空调装置	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
	其它系统	所有电梯迫降至首层, 并接收其反馈信号	火警确认后 正常 ☐ 不正常 ☐
		切断相关部位的非消防电源	火警确认后切断 正常 ☒ 不正常 ☐
		接通火灾事故广播、音质	正常 ☐ 不正常 ☐

建筑消防设施检测记录表


检测类别	检测项目	检测内容	检测结果
消 火 栓 系 统	管网	安装质量应符合规范要求	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		排污设置及排污情况	有 ☐ 无 ☐ 畅通 ☐ 不畅通 ☐
	减压阀组	安装质量及设置情况	有 ☐ 无 ☐ 符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		减压是否与设计相符	相符 ☐ 不相符 ☐
	室内消火栓	室内消火栓箱及组件符合设计及标准情况	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		安装质量, 阀门启闭情况	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		出水口动压、静压测试	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		水带规格和水带绑扎	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		消防软管卷盘接口绑扎牢固	有 ☐ 无 ☐ 符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		消火栓按钮启动复位功能与信号传送情况	正常 ☐ 不正常 ☐
	水泵接合器	设置及安装质量标识情况	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		单向阀的密封性测试情况	启泵加压观察, 密封性: 好 ☐ 不好 ☐
	室外消火栓	安装位置是否合理便于消防车停靠和操作	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		与水泵接合器的间距是否符合规范要求	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		地下式消火栓应有明显标志, 井内无积水	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		阀门应启、闭灵活	符合要求 ☒ 不符合要求 ☐
		出水情况	正常 ☒ 不正常 ☐
		启泵按钮启泵及确认灯显示	正常 ☐ 不正常 ☐

建筑消防设施检测记录表

检测类别	检测项目	检测内容	检测结果
自动喷水灭火系统	消防水池	水位及消防用水不被他用的设施	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		补水设施	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		防冻措施	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
	消防水箱	水位及消防用水不被他用的设施	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		出水管止回阀关闭应严密	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		防冻措施	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
	报警阀	湿式报警阀组安装质量、系统名称和保护标志牌	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		报警阀联动泵情况, 进出水口压力表	联动泵正常 ☐ 不正常 ☐
		室内地面排水设施	有 ☐ 无 ☐ 符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		开启试水阀门, 压力开关动作情况	正常 ☐ 不正常 ☐
		水泵启动情况	正常 ☐ 不正常 ☐
		延时 90 秒内水力警铃动作情况	延时 _____ 秒水力警铃动作
		关闭试水阀门, 水力警铃和压力开关情况	正常 ☐ 不正常 ☐
	管网	安装情况	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		末端试水装置处排污设置和排污情况	有 ☐ 无 ☐ 排污: 通畅 ☐ 不通畅 ☐
	喷头	安装应符合设计要求	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		方向正确	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		型号选择和保护面积是否符合规范要求 (有无盲区)	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐

建筑消防设施检测记录表

检测类别	检测项目	检测内容	检测结果
自动喷水灭火系统	喷淋泵	外观、型号和安装质量	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		电控箱启、停泵情况	正常 ☐ 不正常 ☐
		消防中心启、停泵情况	正常 ☐ 不正常 ☐
		报警阀联动泵情况	正常 ☐ 不正常 ☐
		主、备泵切换情况	正常 ☐ 不正常 ☐
		主、备电源切换情况	正常 ☐ 不正常 ☐
	稳压泵	外观、型号和安装质量	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		手动和自动启泵情况	正常 ☐ 不正常 ☐
		稳压泵功能检测情况	正常 ☐ 不正常 ☐
		主、备泵自动切换情况	正常 ☐ 不正常 ☐
	水流指示器	信号输出情况	正常 ☐ 不正常 ☐
		信号阀启闭功能情况	有 ☐ 无 ☐ 正常 ☐ 不正常 ☐
	水泵接合器	安装质量及设置情况	符合要求 ☐ 不符合要求 ☐
		单向阀密封性测试情况	启泵加压 未渗漏 ☐ 有渗漏 ☐
	系统联动试验	开启末端放水装置, 喷淋泵动作情况	正常 ☐ 不正常 ☐
		水力警铃、压力开关、水流指示器等设备的	正常 ☐ 不正常 ☐
		消防控制器上的信号显示情况	正常 ☐ 不正常 ☐

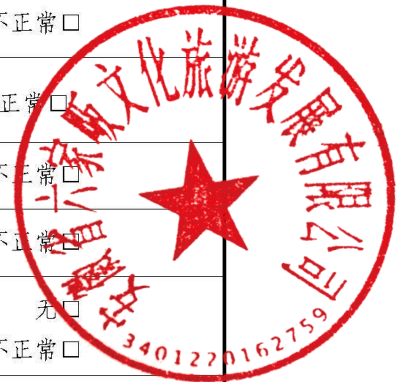

附页

一、六家畈项目畈塘拾吾舍民宿建筑情况一览表

畈塘·拾吾舍	功能分区	一层建筑面积/m²	二层建筑面积/m²	三层建筑面积/m²
	1#	131.4	142.8	
	2#	53	53	
	3#	51.2	55.7	55.7
	4#	51.2	55.7	55.7
	5#	54.3		
	6#	52.55		
	7#	313.65	267.18	
	8#	37.05		
	9#	78.53	78.52	
	10#	121.71	121.56	121.71
	11#	121.68	121.68	121.68
	12#	58.29		
	13#	58.3		
	14#	299.18	287.78	
	建筑占地面积	1482.04	1183.92	354.79
	建筑总面积	3020.75		



二、六家畈民宿项目感烟探测器地理位址及检测结果一览表

序号	地理位址	检测结果
1	1201	合格
2	1202	合格
3	1203	合格
4	2201	合格
5	3101	合格
6	3102	合格
7	3201	合格
8	3202	合格
9	5101	合格
10	5102	合格
11	5201	合格
12	5202	合格
13	7201	合格
14	7202	合格
15	7203	合格
16	7205	合格
17	9101	合格
18	9201	合格
19	9202	合格
20	1011	合格
21	1012	合格
22	1013	合格
23	1021	合格
24	1022	合格
25	1023	合格
26	1121	合格
27	1122	合格
28	1123	合格
29	1521	合格
30	1522	合格
31	1523	合格
32	1525	合格
33	1526	合格
34	1527	合格
35	拾吾舍前台	合格
36	玉带云楼会议室 1	合格
37	玉带云楼会议室 2	合格
38	玉带云楼会议室 3	合格
39	牛塘厅	合格
40	玉带厅	合格



41	醉墨厅	合格
42	传统玩具博物馆 1	合格
43	传统玩具博物馆 2	合格
44	传统玩具博物馆 3	合格
45	传统玩具博物馆 4	合格
46	传统玩具博物馆 5	合格
47	休闲吧	合格

三、六家畈民宿项目室外消火栓检测情况一览表

序号	位址	出口水压 (MPa)	检测结果	备 注
1	1#	0.50	合格	
2	2#	0.48	合格	
3	3#	0.50	合格	



安徽天意和消防技术有限公司

NO: 消检 2025-0807

六、社会消防技术服务机构从业条件信息:



社会消防技术服务信息系统

shhxf.119.gov.cn

您的位置: 首页 >> 机构概况

基本信息 执业范围 消防监督 企业风采

* 工商信息

机构名称 安徽天意和消防技术有限公司
统一社会信用代码 91340100395832556F
法定代表人 张西
注册地址 安徽省合肥市蜀山区二环路150号

* 注册消防工程师

序号	姓名	注册类别	岗位	注册号	注册有效期
1	孙爱君	一级	项目负责人	13429019268	2023年06月28日至2025年06月28日
2	尚爱珍	一级	技术负责人	13133000792	2025年03月01日至2028年03月01日

* 消防设施操作员

序号	姓名	职业资格证书	证书编号	发证机关	发证日期
1	陈义立	消防/中级技能	231600301000001	安徽省人力资源和社会保障厅	2023-07-27
2	周利兵	消防/中级技能	151600301000000	安徽省人力资源和社会保障厅	2023-07-27
3	阮国辉	消防/中级技能	231600301000001	安徽省人力资源和社会保障厅	2023-10-08
4	王长标	消防/中级技能	151600301000008	安徽省人力资源和社会保障厅	2020-07-27
5	曾秋林	消防/中级技能	1916000021000002	安徽省人力资源和社会保障厅	2022-03-21
6	曹辉	消防/中级技能	231600301000001	安徽省人力资源和社会保障厅	2023-05-23
7	熊少军	消防/中级技能	191600001000003	安徽省人力资源和社会保障厅	2021-11-23

* 自主录入

营业执照登记机关 合肥市工商行政管理局

录入日期 2023-07-27

执业范围 消防设计; 消防设施的检测、维护保养; 消防工程施工及施工; 消防设施维护保养; 消防设施检测维保。



3. 信用中国-信用报告



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

扫一扫



核验码

法人和非法人组织
公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称：

安徽省六家畈文化旅游发展有限公司

统一社会信用代码：

91340100MA2NQBX03W

报告编号：

202507281127033037899U



报告生成日期	2025年07月28日
报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

公共信用信息概览



安徽省六家畝文化旅游发展有限公司

存储

登记注册基本信息

基础信息

统一社会信用代码	91340100MA2NQBX03W	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	任远芳
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	成立日期	2017-06-23
住所	安徽省合肥市肥东县长临河镇六家畝新街		

信用信息概要

行政管理	5条	诚实守信	0条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	3条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条
报告生成日期	2025年07月28日	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心



报告说明



- 1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。
- 2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。
- 3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。
- 4.本报告已添加“信用中国”水印、生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。
- 5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。



正文



安徽省六家畈文化旅游发展有限公司

一、登记注册基本信息

基础信息

企业名称：安徽省六家畈文化旅游发展有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2NQBX03W

法定代表人/负责人/执行事务合伙人：任远芳

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2017-06-23

住所：安徽省合肥市肥东县长临河镇六家畈新街

二、行政管理信息（共 5 条）

行政许可

行政许可决定书号：JY23401220085837

行政许可决定书名称：食品经营许可证

许可证书名称：食品经营许可证

许可类别：普通

许可编号：JY23401220085837

许可决定日期：2025-06-06

有效期自：2025-06-06

有效期至：2030-06-05

许可内容：热食类食品制售

许可机关：肥东县市场监督管理局



许可机关统一社会信用代码： 11340122098779701R
数据来源单位： 肥东县市场监督管理局
数据来源单位统一社会信用代码： 11340122098779701R

| 行政许可

行政许可决定书号： 3401220242503140101268
行政许可决定书名称： 公共场所卫生许可延续
许可证书名称： 公共场所卫生许可延续
许可类别： 普通
许可编号： ——
许可决定日期： 2025-03-12
有效期自： 2025-03-12
有效期至： 2029-03-11
许可内容： 民宿
许可机关： 肥东县卫健委
许可机关统一社会信用代码： 11340122003005990L
数据来源单位： 肥东县卫健委
数据来源单位统一社会信用代码： 11340122003005990L

第 2 条



| 行政许可

行政许可决定书号： 东公特旅字第483号
行政许可决定书名称： 特种行业许可证
许可证书名称： 特种行业许可证
许可类别： 普通
许可编号： 东公特旅字第483号
许可决定日期： 2022-08-09

第 3 条

有效期自：2022-08-09
有效期至：2099-12-31
许可内容：旅馆业特种行业许可证
许可机关：肥东县公安局
许可机关统一社会信用代码：113401220030065123
数据来源单位：肥东县公安局
数据来源单位统一社会信用代码：113401220030065123

| 行政许可

行政许可决定书号：(肥东税)许变准字〔2020〕第(687)号
行政许可决定书名称：增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批
许可证书名称：——
许可类别：普通
许可编号：——
许可决定日期：2020-11-09
有效期自：2020-11-09
有效期至：2099-12-31
许可内容：增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批
许可机关：国家税务总局肥东县税务局
许可机关统一社会信用代码：11340122MB18080879
数据来源单位：国家税务总局合肥市税务局
数据来源单位统一社会信用代码：113401000029903780



| 行政许可

行政许可决定书号：91340100MA2NQBX03W
行政许可决定书名称：市级权限内的企业登记
许可证书名称：——
许可类别：登记
许可编号：——
许可决定日期：2017-06-23
有效期自：2017-06-23
有效期至：2047-06-22
许可内容：企业设立登记
许可机关：肥东县市场监督管理局
许可机关统一社会信用代码：11340122098779701R
数据来源单位：安徽省市场监督管理局
数据来源单位统一社会信用代码：11340000MB1691587J

第 5 条

三、诚实守信相关荣誉信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

四、严重失信信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

五、经营 (活动) 异常名录 (状态) 信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 3 条)

企业信用承诺信息



承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺作出日期：2020-12-08
承诺受理单位：市市场局
承诺履行状态：——

第 1 条

企业信用承诺信息

承诺编码：34010020220225043297
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：：本单位本着诚实信用的原则郑重承诺：申报产业政策项目资金所报送的所有信息及材料均真实、准确、合规。如申报成功，保证资金使用合法合规。如有不实之处，或违反相关规定：本单位愿意接受失信联合惩戒制度等相关规定的处理。特此承诺。单位名称（公章）法人代表签字：年 月 日
承诺作出日期：2022-02-25
承诺履行状态：全部履行
承诺受理单位：肥东县
承诺受理单位统一社会信用代码：11340122003005894B

第 2 条

企业信用承诺信息

承诺编码：34010020220225043355
承诺类型：主动型
承诺事由：主动型，自愿作出承诺
承诺内容：：本单位本着诚实信用的原则郑重承诺：申报产业政策项目资金所报送的所有信息及材料均真实、准确、合规。如申报成功，保证资金使用合法合规。如有不实之处，或违反相关规定：本单位愿意接受失信联合惩戒制度等相关规定的处理。特此承诺。单位名称（公章）法人代表签字：年 月 日
承诺作出日期：2022-02-25
承诺履行状态：全部履行

第 3 条





承诺受理单位： 肥东县
承诺受理单位统一社会信用代码： 11340122003005894B

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束



特别提示：

供应商在申请文件制作时可在此章节内上传要求上传的证明资料及承诺等，并将上述证明材料整理成册。